


Don't remove wires pre-connected at poles S1, S2, S3 of Control Box.
 Non rimuovere i fili preconnessi ai morsetti S1, S2, S3 della Scatola Comandi

1 2 POLES SWITCH (DPST) - INTERRUPTORE BIPOLARE (DPST)

This drawing is property of VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A. Without the written permission of VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A. the drawing may not be used to construct the object represented, not be shown to third parties or otherwise reproduced. VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A. will protect exclusive rights under the law.

	Materiale	Colore	Nome Commerciale
	Trattamento superficiale / Termico	Rugosità generale	Codice fornitore
Data emissione revisione 23/12/2015	Data: Disegn: MS/UT Contollo: Visto:	Fornitore	Volume [mm3] Peso [g] Densità [g/mm3]
Ninfo N. 1039	Quote senza indicazione di tolleranza secondo norma ISO 2768-M		Scala
Descrizione First release	Descrizione VORT TF 100-125 Wiring diagram		
Codice Grezzo	Disegno N. E960422A		1/2
Codice Finito 9.993.000.422			

This drawing is property of VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A. Without the written permission of VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A. the drawing may not be used to construct the object represented, not be shown to third parties or otherwise reproduced. VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A. will protect exclusively its rights under the law.

Q1 and Q2 of AutoChangeover are volt-free contacts. These contacts make when fault registered.

Remove jumper between poles 4 and 5 of Auto Changeover and wire as described in this diagram. Don't remove wires pre-connected at poles E, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of Auto Changerover.


Don't remove wires pre-connected at poles S1, S2, S3 of Control Box.

Q1 e Q2 dell' AutoChangeover sono contatti puliti. Tali contatti si chiudono quando si verifica una condizione di guasto.

Rimuovere il ponticello presente tra i morsetti 4 e 5 dell'Auto Changeover ed eseguire la connessione come indicato in questo schema. Non rimuovere i fili preconnessi ai morsetti E, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'Auto Changeover.

Non rimuovere i fili preconnessi ai morsetti S1, S2, S3 della Scatola Comandi.

- 1 2-POLES SWITCH (DPST)
INTERRUTTORE BIPOLARE (DPST)
- 2 DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH
PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

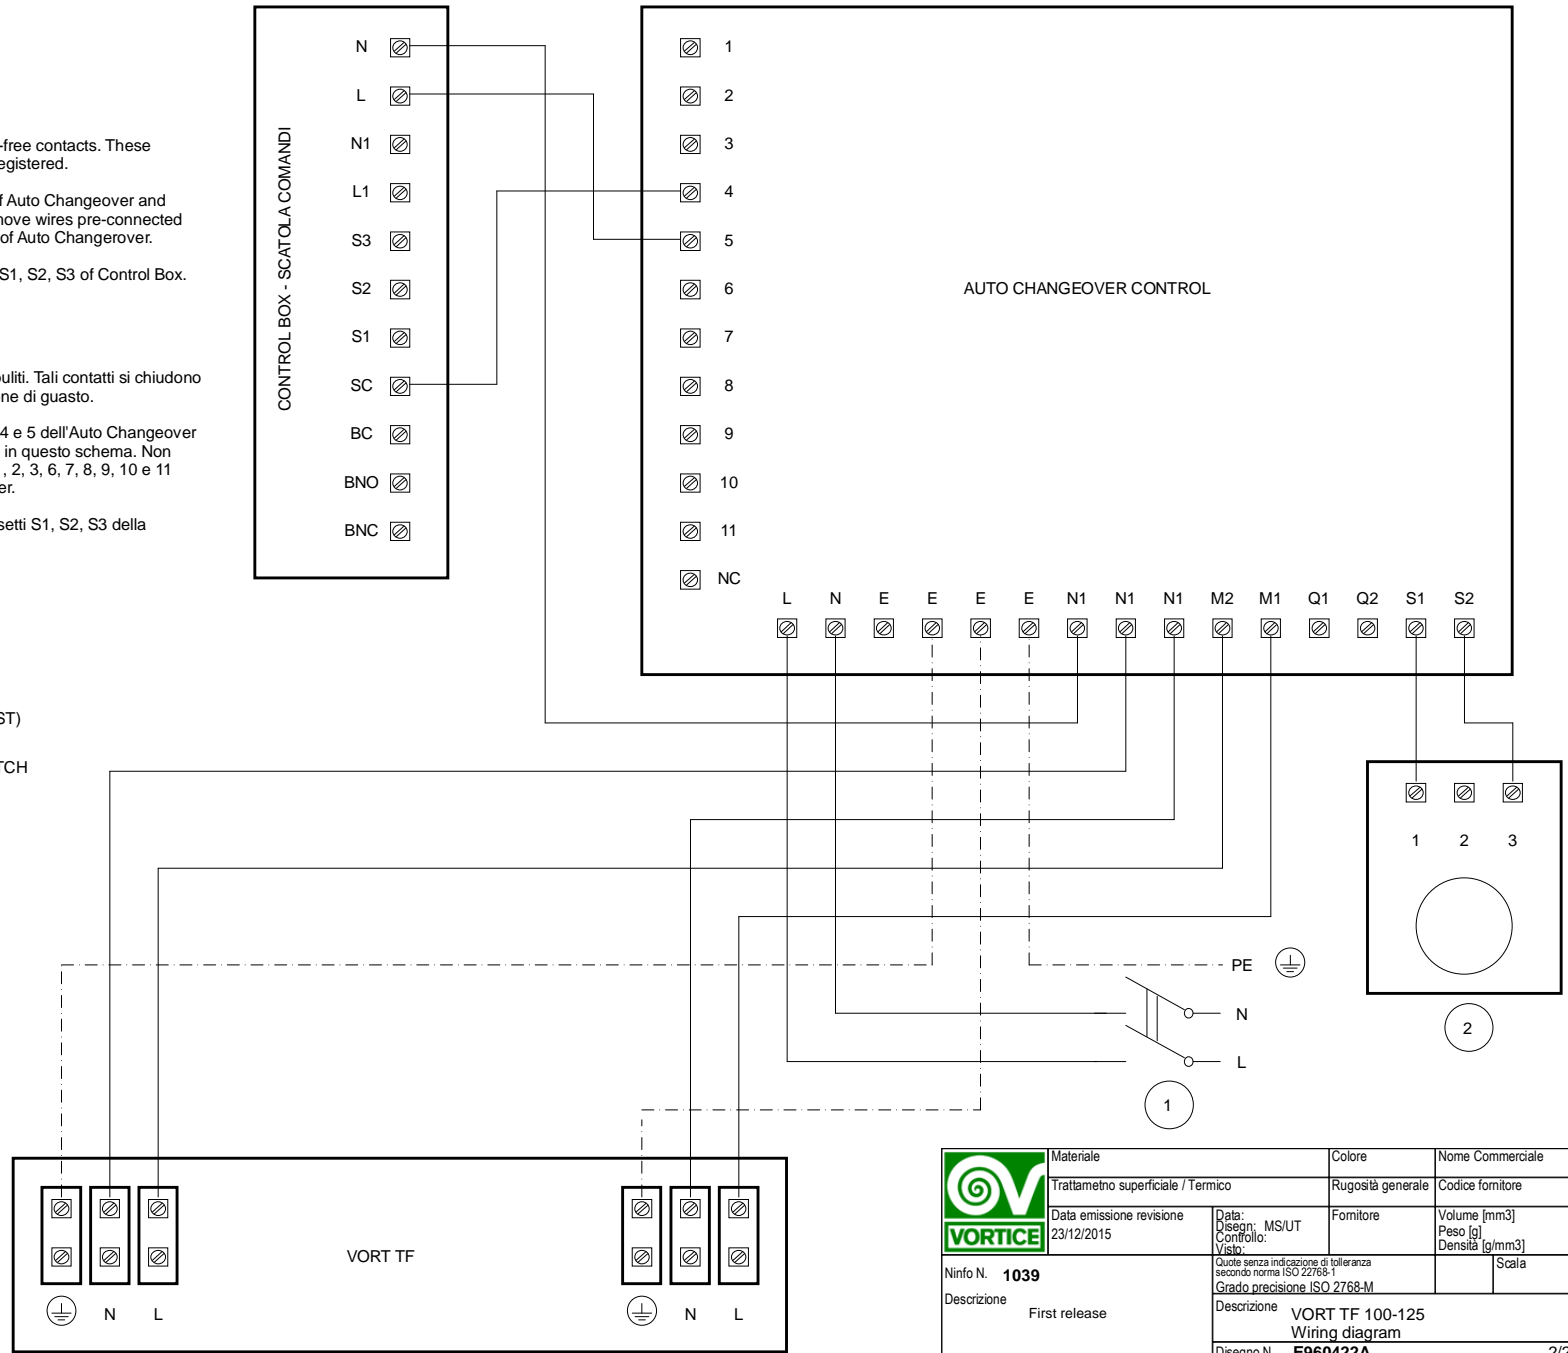

	Materiale	Trattamento superficiale / Termico	Colore	Nome Commerciale
	Data emissione revisione	23/12/2015	Rugosità generale	Codice fornitore
Ninfeo N. 1039	Descrizione	First release	Formitore	Volume [mm3] Peso [g] Densità [g/mm3]
			Quote senza indicazione di tolleranza secondo norma ISO 2768-M	Scala
			Descrizione	VORT TF 100-125 Wiring diagram
			Disegno N.	E960422A 2/2
			Codice Grezzo	Codice Finito 9.993.000.422