



ROOM THERMOSTAT

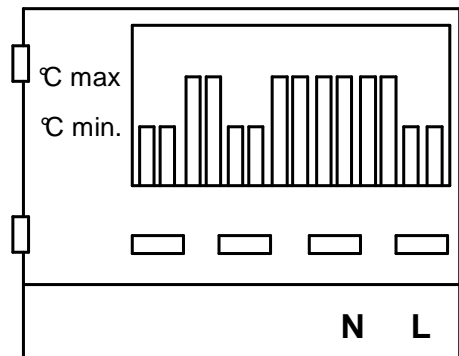

1 = Teleruttore o Relè / Remote control switch or Relay

2 = Bobina / Coil

3 = Morsettiera / terminal block - MICRORAPID/MICROSOL

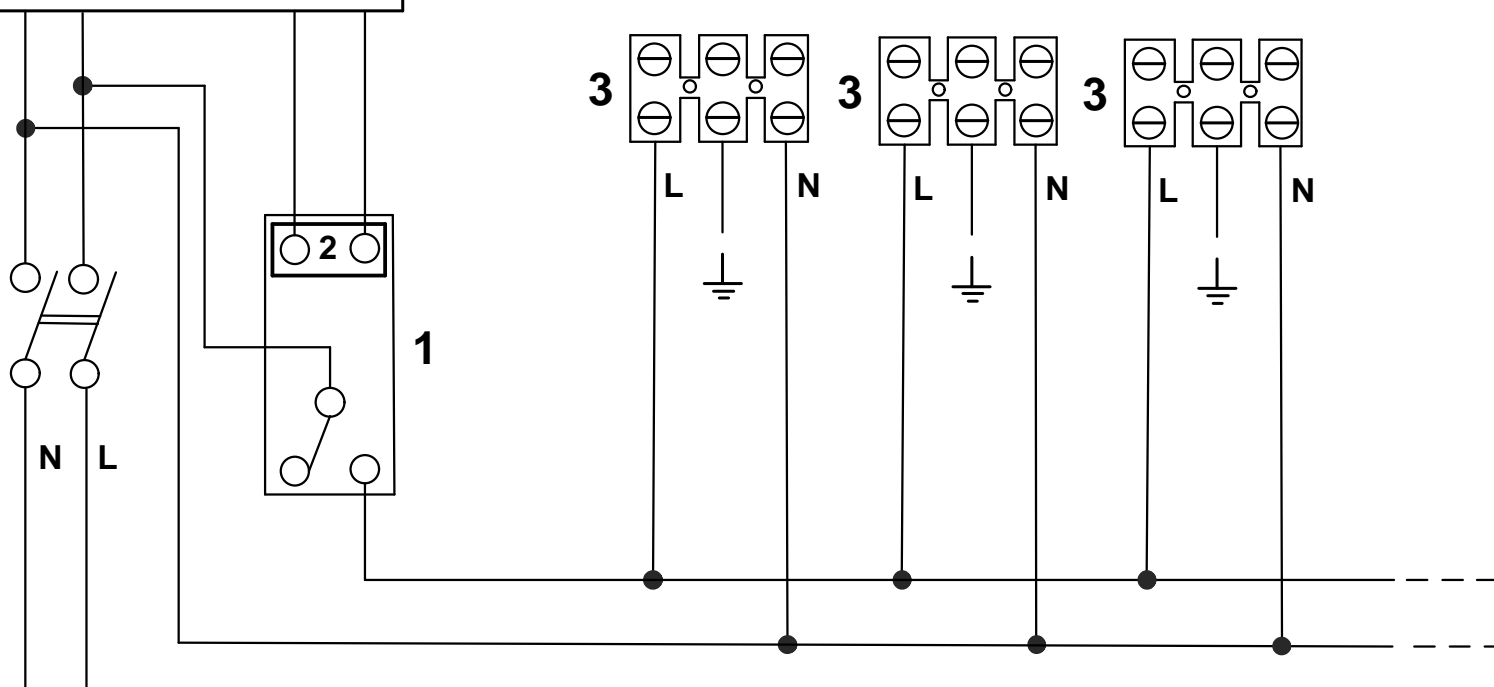

ATTENZIONE: Dovrà essere cura dell'installatore dimensionare opportunamente il teleruttore o il relè in funzione delle unità ad esso connesse

WARNING: It must be care, of the installer, select the correct ratings of the Remote control switch or Relay according to the number of the connected units.



VORTICE

Prima emiss. **20/06/2016** Emiss.attuale Dis. MR/LAB

DESCRIZIONE MICRORAPID / MICROSOL

NINFO n° 616/2016

Questo DISEGNO annulla e sostituisce tutti quelli precedentemente emessi

DISEGNO n° **E960447A**

CODICE n° **9.993.000.447**