

**ATTENZIONE**

**MODALITA' PRIMA AVVIAMENTO IMPIANTI A DOPPIO FLUSSO  
CON RECUPERO CALORE**

Preg.ma/mo Signora/Signore,

ci complimentiamo con Lei per aver acquistato un prodotto Vortice e La ringraziamo per la fiducia accordataci.

La preghiamo di dedicare la massima attenzione ed un pò del suo tempo alla lettura delle istruzioni sottostanti.

Prima di richiedere un intervento di AVVIAMENTO IMPIANTO, si assicuri di aver predisposto quanto necessario per l'esecuzione in sicurezza dell'intervento stesso. L'inoltro a Vortice di una richiesta di avviamento implica l'accettazione da parte del richiedente delle condizioni d'intervento di seguito elencate:

- il modulo di richiesta di avviamento impianto deve essere compilato in ogni sua parte a cura dell'installatore o del cliente che lo richiede, e l'autorizzazione Vortice per l'attività del C.A.T. è subordinata alla completezza dei dati forniti;
- eventuali attrezzature speciali, che si rendessero necessarie per l'accesso al prodotto ed alle sue parti, dovranno essere messe a disposizione dal cliente stesso (es: piattaforme aeree, ponteggi ecc.);
- qualora i dati forniti non si rivelassero corretti ed il C.A.T. si trovasse per qualunque motivo impossibilitato ad eseguire l'intervento, i costi di trasferimento saranno addebitati al richiedente l'intervento, secondo la tariffa netta oraria di manodopera del C.A.T.;
- trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data dell'intervento senza che sia pervenuto per iscritto un reclamo specifico, l'avviamento s'intende completato;
- l'avviamento impianto non è da intendersi come un servizio di pronto intervento per riparazioni in garanzia;
- l'avviamento impianto NON comprende opere per finitura installazione o regolazione di elementi non propri dell'impianto di ventilazione.



# MODULO RICHIESTA PRIMO AVVIAMENTO

Spedire all'indirizzo e-mail [postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

---

## ALLEGATO "A"

Autorizzo VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A alla gestione dei dati sotto forniti per le seguenti finalità: esecuzione del servizio di primo avviamento, gestione/organizzazione/controllo delle attività di postvendita e comunicazioni di servizio. In ogni momento a norma dell'art.13 del regolamento UE 2016/679 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo, scrivendo a:

VORTICE ELETTROSOCIALI SPA

Responsabile trattamento dati

Strada Cerca 2

Frazione di Zoate

20067 Tribiano (MI)

oppure inviando una e-mail all'indirizzo [info@vortice-italy.com](mailto:info@vortice-italy.com)

### IMPORTANTE

Allegare alla presente copia del documento di acquisto del servizio  
Per completare le procedure tecnico/burocratiche, informiamo che  
l'avviamento non potrà essere effettuato prima di 5 giorni lavorativi dalla  
data di riconsegna del presente modulo compilato

### Dati dell'installatore

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

### Dati del cliente

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---



# MODULO RICHIESTA PRIMO AVVIAMENTO

Spedire all'indirizzo e-mail [postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

## Dati del prodotto

Matricola \_\_\_\_\_ Codice prodotto \_\_\_\_\_

Modello \_\_\_\_\_

Data di acquisto prodotto \_\_\_\_\_

Numero progetto (se redatto da Vortice es. 111AB\_2018) \_\_\_\_\_

Nominativo emittente fattura \_\_\_\_\_

Numero fattura \_\_\_\_\_

## OPERAZIONI NECESSARIE AL PRIMO AVVIAMENTO

### ATTENZIONE

Spedire il presente modulo soltanto se sono state svolte tutte le operazioni sotto elencate. L'assenza di una di esse comporta il rinvio dell'avviamento e il pagamento da parte del richiedente dell'uscita a vuoto al centro assistenza, oppure, in accordo con quest'ultimo, il pagamento dell'intervento necessario a realizzare le eventuali operazioni rimaste inconcluse.

Posizionamento e fissaggio prodotto	SI	NO
Fissaggio tubazioni e connessioni aerauliche ed idrauliche (a seconda del modello)	SI	NO
Collegamento scarico condensa come riportato nel libretto istruzioni	SI	NO
Fissaggio bocchette/diffusori	SI	NO
Posizionamento e fissaggio prodotto	SI	NO
Installazione accessori (se previsto)	SI	NO
Collegamento alla rete elettrica	SI	NO
Collegamento elettrico di sensori e comandi remoti	SI	NO
Per le installazioni a controsoffitto, realizzazione botola di ispezione di dimensioni tali da consentire agevolmente: <ul style="list-style-type: none"><li>• ilsettaggio dei parametri elettrici;</li><li>• la sostituzione dei filtri;</li><li>• l'eventuale rimozionedella macchina per le manutenzioni straordinarie</li></ul>	SI	NO
Per le installazioni a basamento o sottotetto l'installazione deve consentire agevolmente: <ul style="list-style-type: none"><li>• il settaggio dei parametri elettrici;</li><li>• la sostituzione dei filtri;</li><li>• l'eventuale rimozionedella macchina per le manutenzioni straordinarie</li></ul>	SI	NO
Per Vort HRI DH - Interruttore estate inverno	SI	NO
Per Vort HRI DH - impianto di raffrescamento funzionante	SI	NO

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



# MODULO RICHIESTA PRIMO AVVIAMENTO

Spedire all'indirizzo e-mail [postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

## INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'AVVIAMENTO CON TARATURA DELLE BOCCHETTE (da compilare in assenza di progetto)

Inserire le metrature dei locali serviti da bocchette


<b>LOCALE</b>	<b>Area in mq</b>	<b>Altezza in m</b>	<b>N° bocchette</b>
Area totale			
Cucina 1			
Cucina 2			
Cucina 3			
Bagno 1			
Bagno 2			
Bagno 3			
Lavanderia			
Spogliatoio			
Ripostiglio			
Camera 1			
Camera 2			
Camera 3			
Camera 4			
Camera 5			
Sala 1			
Sala 2			
Disimpegno			

**Note a cura dell'installatore**

---




---

## DIMENSIONI MINIME BOTOLE D'ISPEZIONE

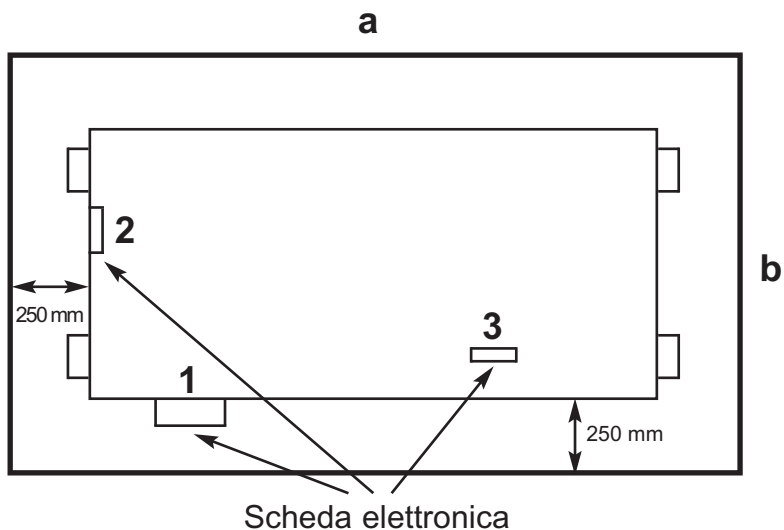

<b>Modello</b>	<b>a [mm]</b>	<b>b [mm]</b>	<b>Note</b>
HRI MINI	700	450	
PHANTOM 200	1200	900	Lasciare 250 mm lato scheda elettronica (1)
PHANTOM 350	1500	1000	Lasciare 250 mm lato scheda elettronica (1)
HRI DH 250	1500	800	Lasciare 250 mm lato scheda elettronica (2)
HRI DH 500	1600	900	Lasciare 250 mm lato scheda elettronica (2)
HRI-E ONE	1650	800	Lasciare 250 mm lato scheda elettronica (3)
HRI-E TWO	1800	1000	Lasciare 250 mm lato scheda elettronica (3)
HRI FLAT 200	1200	900	Lasciare 250 mm lato scheda elettronica (1)
HRI FLAT 350	1500	1000	Lasciare 250 mm lato scheda elettronica (1)

## MODALITA DI INSTALLAZIONE DEGLI SCARICHI CONDENZA

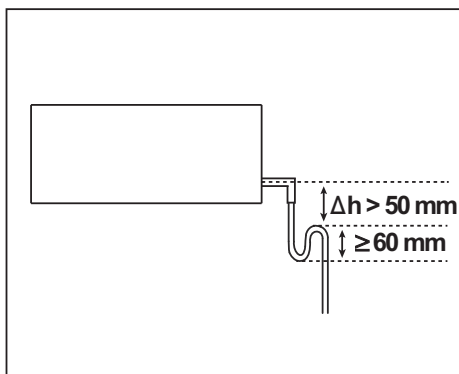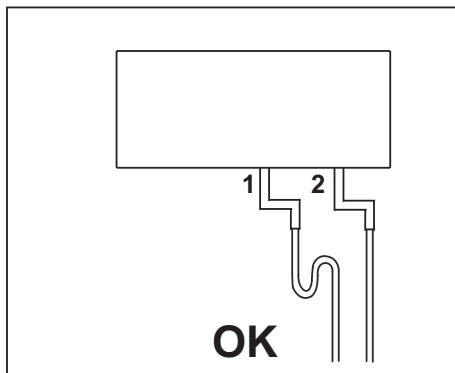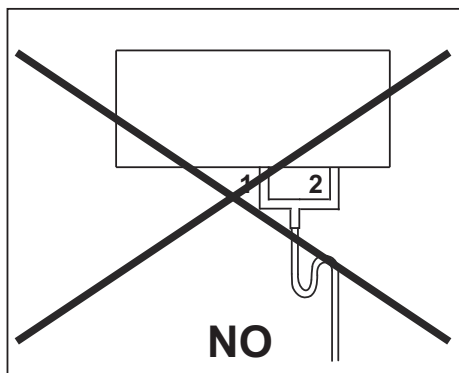



Vortice Elettrosociali S.p.A. si riserva il diritto di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.  
Vortice Elettrosociali S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice.  
La société Vortice Elettrosociali S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les variations afin d'améliorer ses produits en cours de commercialisation.  
Die Firma Vortice Elettrosociali S.p.A. behält sich vor, alle eventuellen Verbesserungsänderungen an den Produkten des Verkaufsangebots vorzunehmen.  
Vortice Elettrosociali S.p.A. se reserva el derecho de incorporar todas las mejoras necesarias a los productos en fase de venta.  
Vortice Elettrosociali S.p.A. 股份有限公司 保留在产品销售期间进行产品改良的权利。

---

VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A.  
Strada Cerca, 2 - frazione di Zoate  
20067 TRIBIANO (MI)  
Tel. +39 02-90.69.91  
ITALIA  
vortice.com  
postvendita@vortice-italy.com

VORTICE LIMITED  
Beeches House - Eastern Avenue  
Burton on Trent  
DE13 0BB  
Tel. +44 1283-492949  
UNITED KINGDOM  
vortice.ltd.uk  
sales@vortice.ltd.uk

VORTICE LATAM S.A.  
3er Piso, Oficina 9-B, Edi Meridiano  
Guachipelín, Escazú, San José  
PO Box 10-1251  
Tel +506 2201 6242;  
COSTA RICA  
vortice-latam.com  
info@vortice-latam.com

VORTICE VENTILATION SYSTEM (CHANGZHOU) CO., LTD  
Building 19, No.388 West Huanghe Road, Xinbei District,  
Changzhou, Jiangsu Province CAP:213000  
CHINA  
vortice-china.com  
vortice@vortice-china.com