



Unità abbinata a sonda elettronica

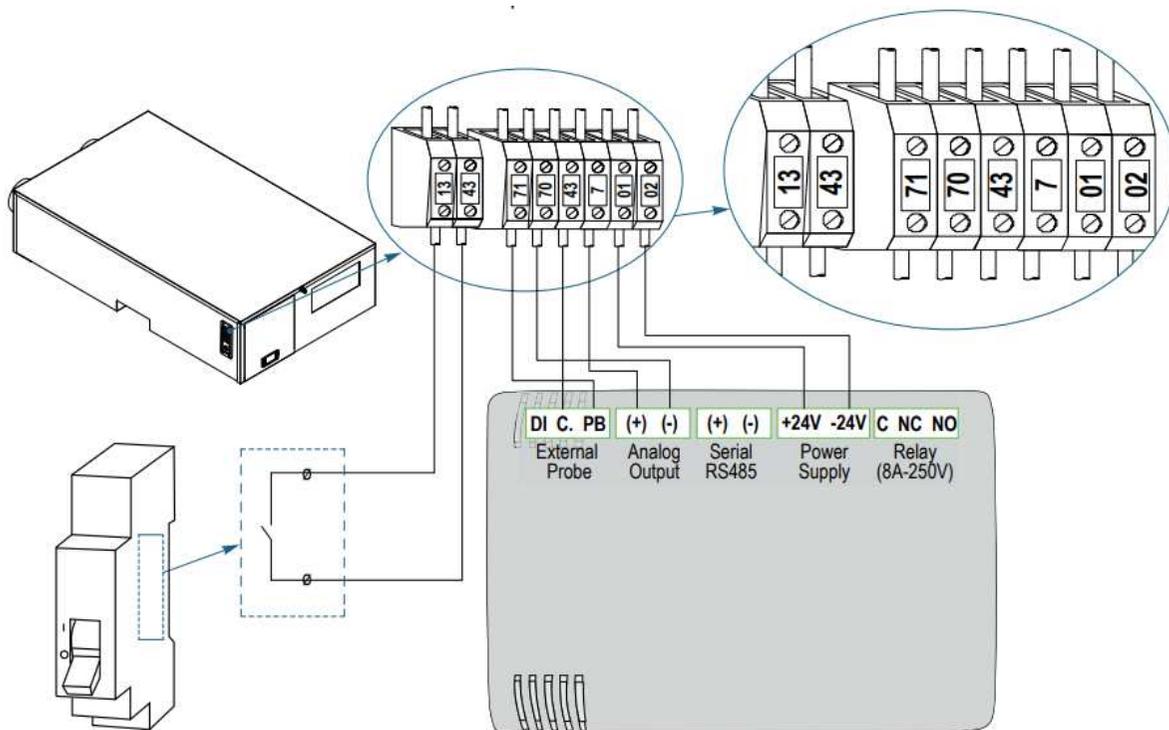


ALIMENTAZIONE UNITA'




ON/OFF REMOTO

Contatto chiuso :unità ON
Contatto aperto :unità OFF




POMPA ACQUA



PANNELLO COMANDI REMOTO

Lunghezza MAX 50 m




COMMUTAZIONE STAGIONALE REMOTA ESTATE/INVERNO

Contatto chiuso :unità in modalità INVERNO

Contatto aperto :unità in modalità ESTATE

Questo contatto deve **OBBLIGATORIAMENTE** essere gestito mediante interruttore o altro dispositivo che ne determini la chiusura ed apertura



Prima emiss. **24/07/2014**

Emiss.attuale **20/06/2022**

Dis. VL/LAB

DESCRIZIONE:
NINFO n°

VORT HRI 260/500 DH
VORT HRI 260/500 DH RC
419/2022

Questo DISEGNO annulla e sostituisce tutti quelli precedentemente emessi

DISEGNO n°

E960351B PAG 2/2

CODICE n°

9.993.000.351