


This drawing is property of VORTICE ELETTROSOCIALI SpA. Without the written permission of VORTICE ELETTROSOCIALI SpA the drawing may not be used to construct the object represented, nor be shown to third parties or otherwise reproduced. VORTICE ELETTROSOCIALI SpA will protect exclusivity rights under the law.

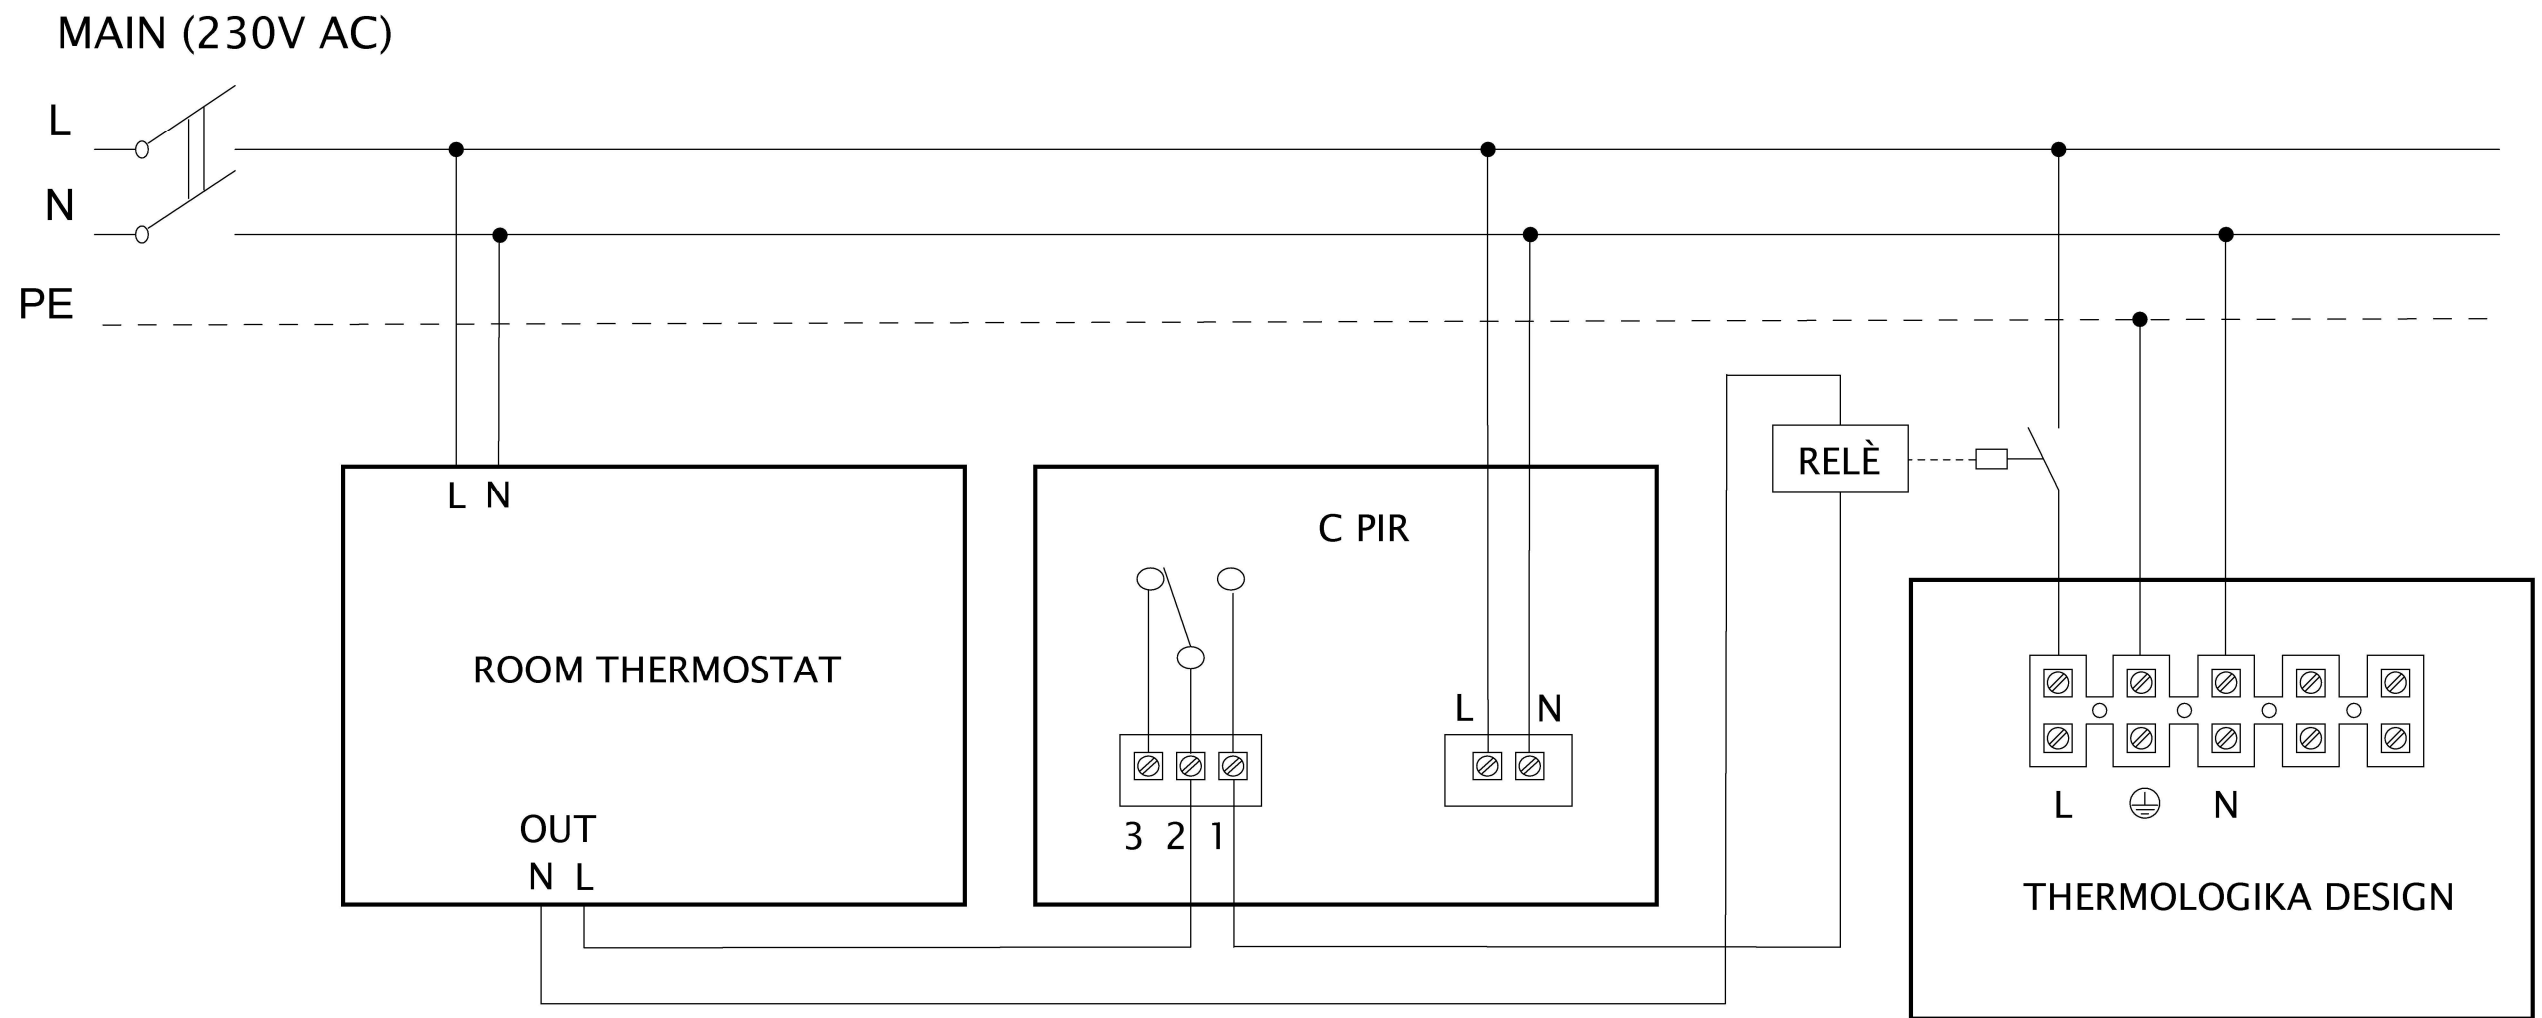

ATTENZIONE: Dovrà essere cura dell'installatore dimensionare opportunamente il teleruttore o il relè in funzione delle unità ad esso connesse
WARNING: It must be care of the installer select the correct ratings of the remote control switch or relay according to the numbe of the connected units

	Data prima emissione 21/07/2025	Data revisione	Info N. 355/2025	Dis. SP/LAB
	Descrizione: THERMOLOGIKA DESIGN External Wiring Diagram / Collegamento Esterno			
REV. A Prima emissione	questo DISEGNO annulla e sostituisce tutti quelli precedentemente emessi		Disegno N. E960620A	Codice Finito 9.993.000.620