


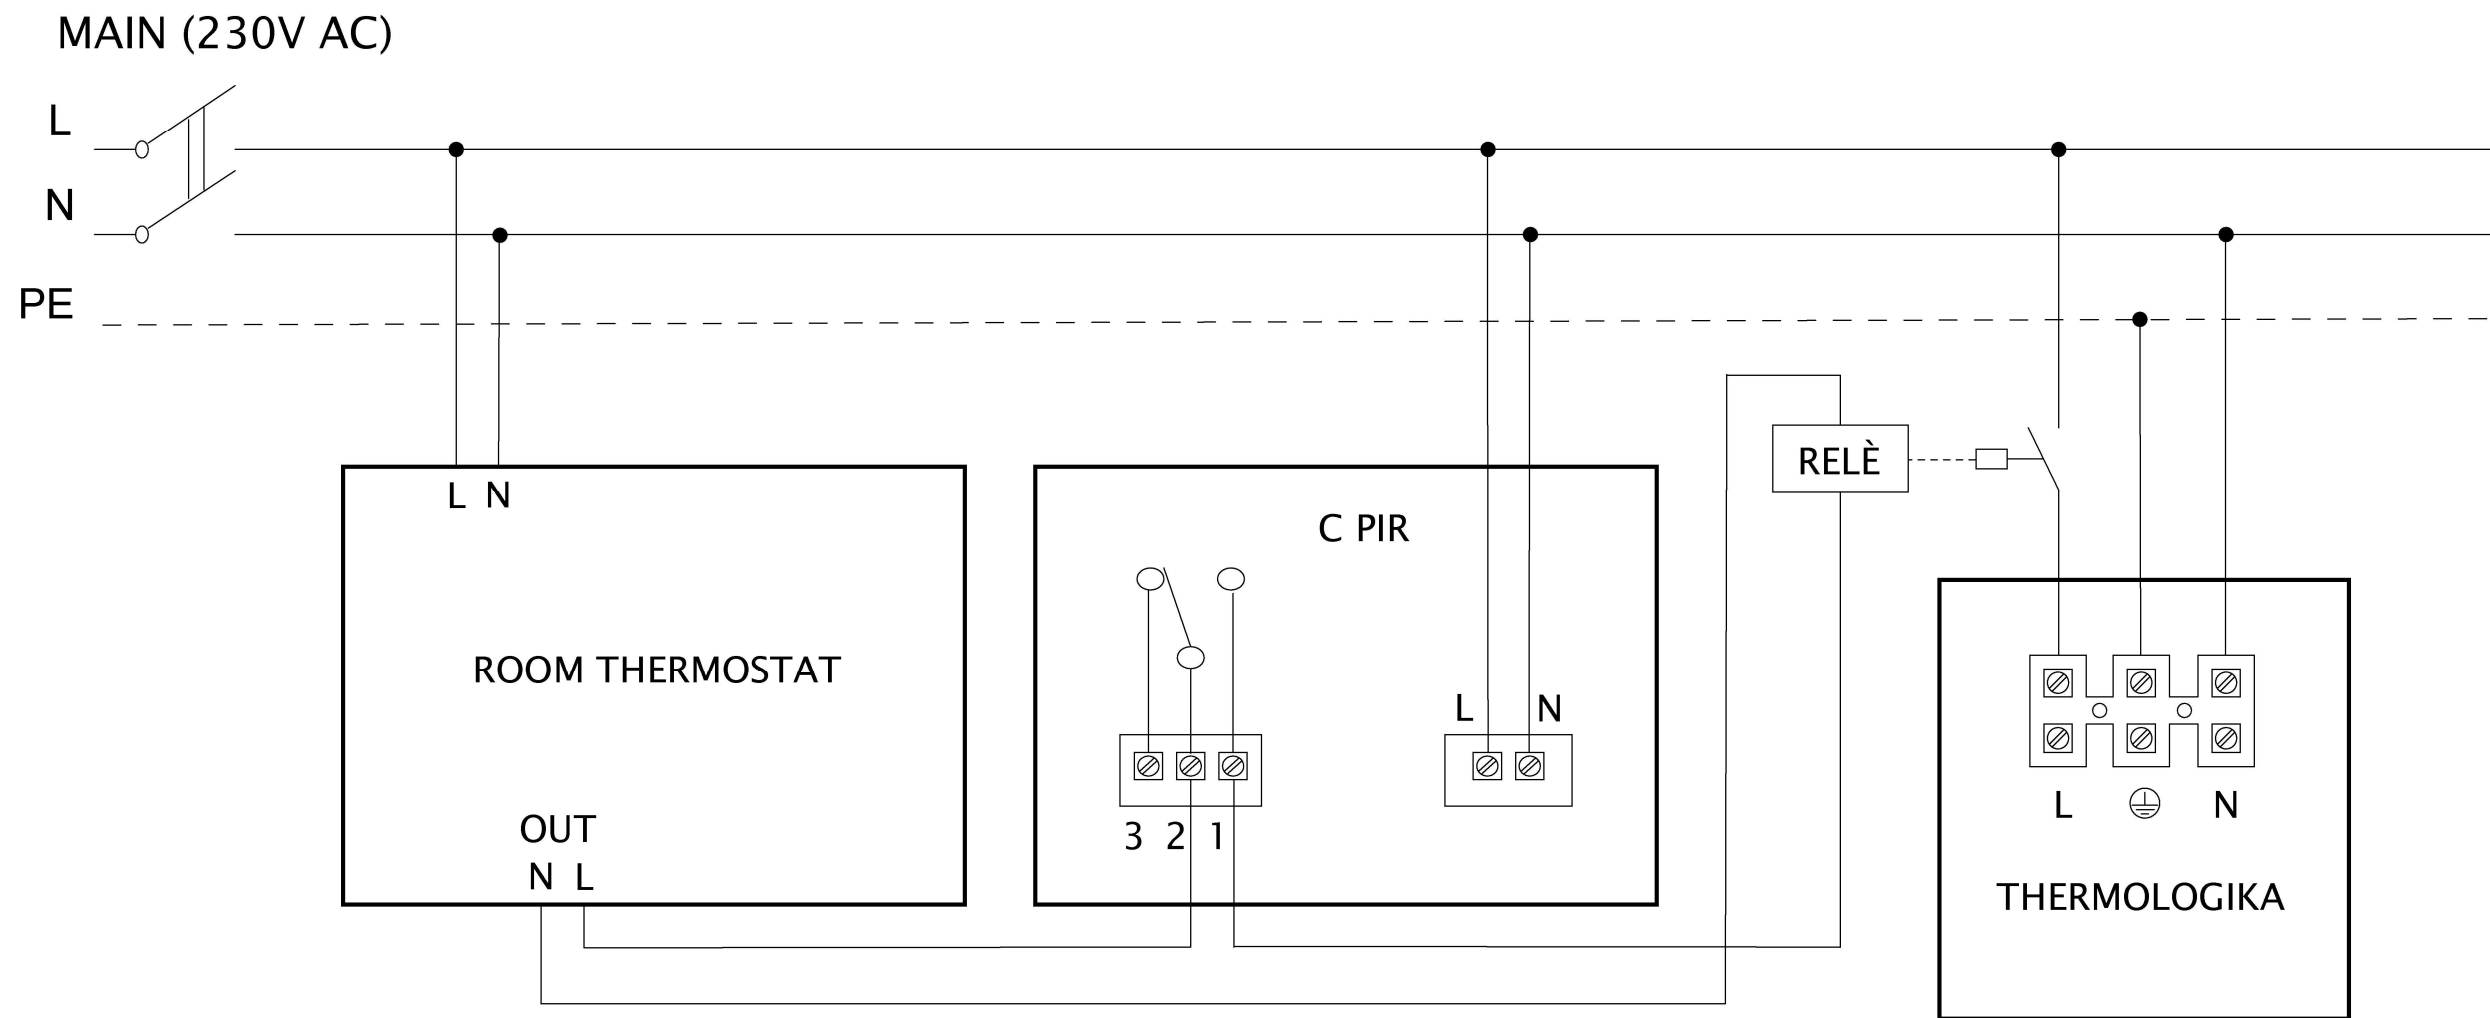

ATTENZIONE: Dovrà essere cura dell'installatore dimensionare opportunamente il teleruttore o il relè in funzione delle unità ad esso connesse
WARNING: It must be care of the installer select the correct ratings of the remote control switch or relay according to the numbe of the connected units

	Data prima emissione 21/07/2025	Data revisione	Info N. 355/2025	Dis. SP/LAB
	Descrizione: THERMOLOGIKA External Wiring Diagram / Collegamento Esterno			
REV. A Prima emissione	questo DISEGNO annulla e sostituisce tutti quelli precedentemente emessi		Disegno N. E960621A	Codice Finito 9.993.000.621